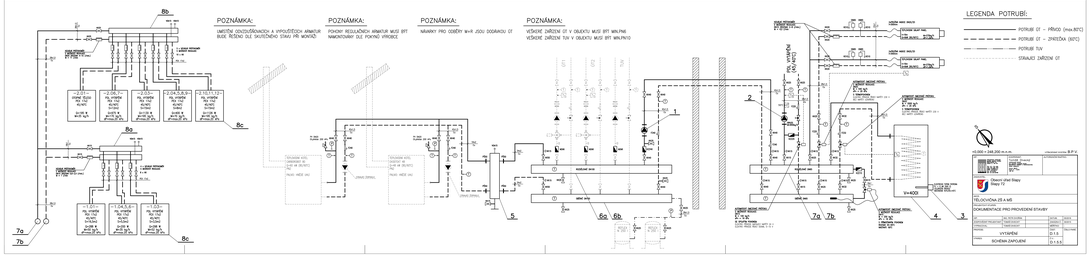
8b
8a
8c
7a
7b
1
2
3
4
5
6a
6b
POZNÁMKA:
UMÍSTĚNÍ ODVZDUŠŇOVACÍCH A VYPOUŠTĚCÍCH ARMATUR BUDE ŘEŠENO DLE SKUTEČNÉHO STAVU PŘI MONTÁŽI
POZNÁMKA:
POHONY REGULAČNÍCH ARMATUR MUSÍ BÝT NAMONTOVÁNY DLE POKYNŮ VÝROBCE
POZNÁMKA:
NÁVANY PRO OSEČÍ N=4 JSOU DODÁVKOU OT
POZNÁMKA:
VEŠKERÉ ZAŘÍZENÍ OT V OBJEKTU MUSÍ BÝT MINLPHE
VEŠKERÉ ZAŘÍZENÍ TUV V OBJEKTU MUSÍ BÝT MINLPHTO
LEGENDA POTRUBÍ:
POTRUBÍ OT – PŘÍVOD (max.80°C)
POTRUBÍ OT – ZPĚTEK (50°C)
POTRUBÍ TUV
STAVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ OT
+0.000 = 248.200 m.n.m.
Generální projektant: B.P.G.
BENEŠ & PARTNER GROUP s.r.o.
Dlouhá 1/1, 110 00 Praha 1
Tel.: 222 316 111
www.bpg.cz
Objednatel:
Statutární město Ostrava
Prokopovo nám. 1759/1
702 00 Ostrava
Stupeň:
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
Název stavby:
TEPLOVODNÍ ZS A MS
Objekt:
Část:
Profesní část dokumentace:
TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ
Vypracoval: Ing. Petr Vlček
Kontroloval: Ing. Petr Vlček
Datum: 10/2018
Měřítko: 1:100
Formát: A1
Číslo výkresu: D.1.5.2
Název výkresu:
SCHÉMA ZAPOJENÍ
Číslo výkresu: D.1.5.2