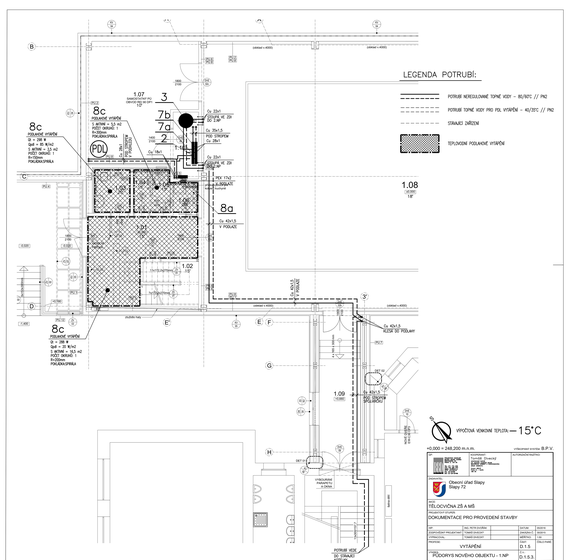
LEGENDA POTRUBÍ:
POTRUBÍ NEIZOLOVANÉ TEPNÉ VODY - 80/50°C // PN2
POTRUBÍ TEPNÉ VODY PRO PDL VÝMĚNÍK - 40/20°C // PN2
STRAKAČ DEŘEVNÍ
TEPLOVODNÍ PODLAHOVÉ VÝMĚNÍKY
1.07
3
7b
7a
2
8c
8a
1.08
1.02
1.09
PDL
VÝPOČTOVÁ VENKOVNÍ TEPLOTA venku -15°C
±0,000 = 248,200 m.n.m.
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.P.V.
AUTORIZOVANÝ INVESTOR
Obecní úřad Slapy
Slapy 72
PŘÍPRAVA ZŠ a MŠ
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
VYTÁPĚNÍ
D.1.5.
PŮDORYS NOVÉHO OBJEKTU - 1.NP
D.1.5.3.